

学校の電気使用量の削減

篠崎小学校

平成23年度

節電の取組

今年度は原発事故の影響から、夏の節電対策に力を入れてきました。

- 1.夏の冷房は28℃を守る。
- 2.窓を開けて涼しい空気を。
- 3.需要電力が上がった時は全部のエアコンをとめる。
- 4.給食時間は電灯を消す。
- 5.職員室は放課後までエアコンをつけずに我慢する。



篠崎小が1位に!

小学校部門 最大需要電力削減率TOP


7月順位	学校名	削減率
😊 1	篠崎小	51.4%
2	上一色小	48.3%
3	二之江第三小	47.9%
4	一之江第二小	47.8%
5	下鎌田西小	47.5%

区の教育委員会で、毎月調査している電力量調査。
なんと、7月の最大需要電力削減率が、区内小学校部門で第1位に!
児童・職員ともに暑さに耐え努力した汗と涙の結晶です。


廊下の電灯は30%

廊下の明るい場所は、蛍光灯を4本の内3本を取り外してあります。夜は、職員しかいませんからOKです。この対策は年間継続中です。


篠崎小学校電気使用量のグラフ

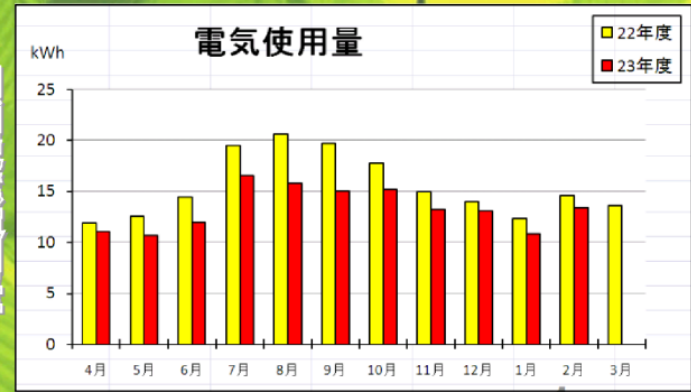

月別電気使用量

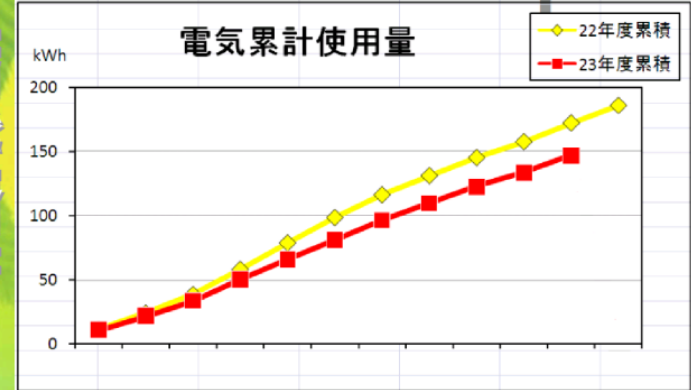

年間累計使用量

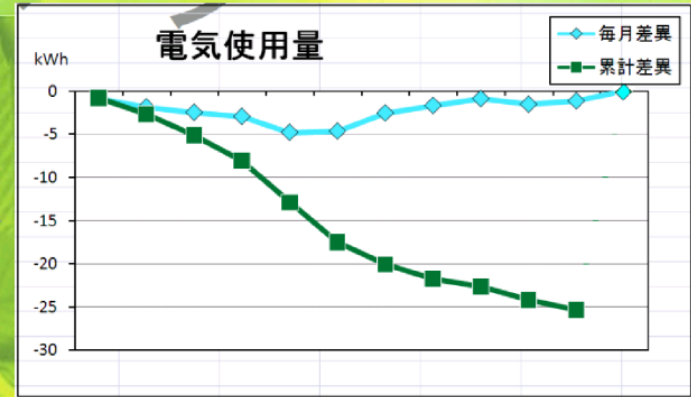

毎月差異・累計差異